



## NS GS-HHF-HE

Stazione solare alta efficienza per alte portate



## S2 Solar 2

MODULO SOLARE A 2 VIE PER ALTE PORTATE

Codice 1" Femmina: 304F647-xx-PA1-8

Codice 1"1/4 Maschio: 305647-xx-PA1-8

Codice 1"1/2 Maschio: 306647-xx-PA1-8

Il gruppo con circolatore solare da 1" (180 mm), completamente montato e collaudato, consiste di:

### RITORNO:

- ✓ Misuratore regolatore di portata 5-42 l/min o 20-70 l/min.
- ✓ Circolatore solare sincrono ad alta efficienza, comando 0-10V.
- ✓ Valvola a sfera con valvola di non ritorno 18 mbar (la valvola di non ritorno può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro (termometro con anello blu; 0°C-120°C).
- ✓ Raccordo a "T" per gruppo di sicurezza.
- ✓ Gruppo di sicurezza 6 bar con manometro ø50 mm 0-10 bar con collegamento 3/4" maschio per vaso d'espansione. Uscita scarico 1" F.

### ANDATA:

- ✓ Raccordo a "T" con pozzetto portasonda ø6 mm.
- ✓ Valvola a sfera con valvola di non ritorno 18 mbar (la valvola di non ritorno può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro (termometro con anello rosso; 0°C-120°C).
- ✓ Tubo di raccordo e connessione.

**Interasse 125 mm.** Box di isolamento in EPP (Dimensioni: 285x500x170 mm).

Una speciale piastra posteriore metallica fissa il gruppo all'isolamento e consente una facile installazione sia alla parete che al bollitore.

**PN 10. Temperatura continua 120°C; (breve periodo: 160°C per 20 s).**

Connessioni esterne disponibili: 1"1/4 Maschio, 1"1/2 Maschio e 1" Femmina con bocchettone.

### CAMPO D'IMPIEGO:

Per potenze fino a 100 kW.



Flussimetri disponibili:  
42 = 5-42 l/min  
70 = 20-70 l/min



Circolatori disponibili:  
Wilo Stratos PARA 25/1-8 (PA1-8)




Il circolatore sincrono Stratos Para 25/1-8 richiede la presenza di una centralina di comando 0-10V.



### ATTENZIONE

Per un corretto utilizzo del circolatore, leggere attentamente il manuale di istruzione del modulo idraulico.

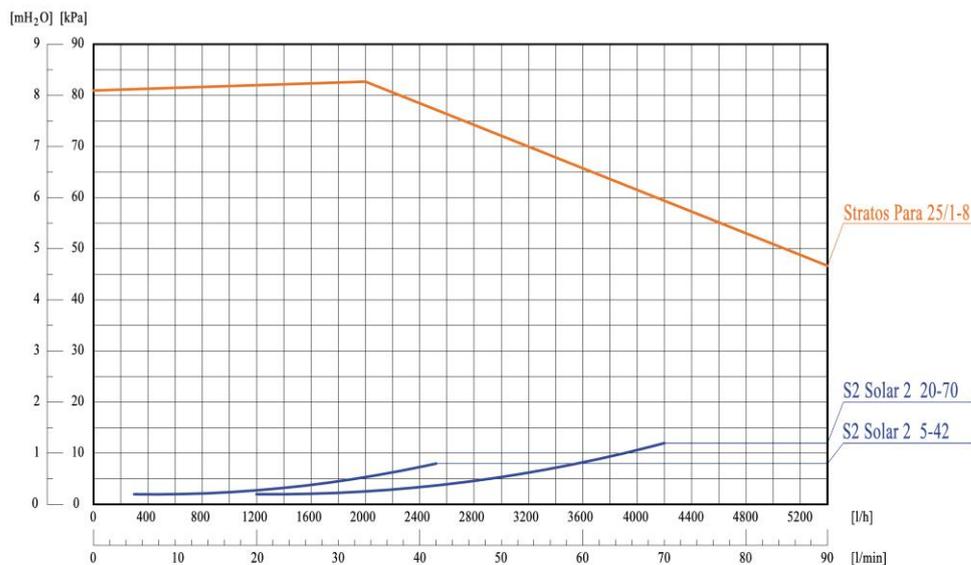

Yokohama Sekai srl

Sede: Via Ferrante Imperato N. 265/267 - 80146 Napoli - TEL/FAX: 081 7593096 (n°2 linee)

Ufficio Tecnico: [ufficiotecnico@yokohamasekai.com](mailto:ufficiotecnico@yokohamasekai.com)

Amministrazione e Logistica: [segreteria@yokohamasekai.com](mailto:segreteria@yokohamasekai.com)

Sito web: [www.yokohamasekai.com](http://www.yokohamasekai.com)